Analogauswerter Type AK0SW_DS00E 4-20mA

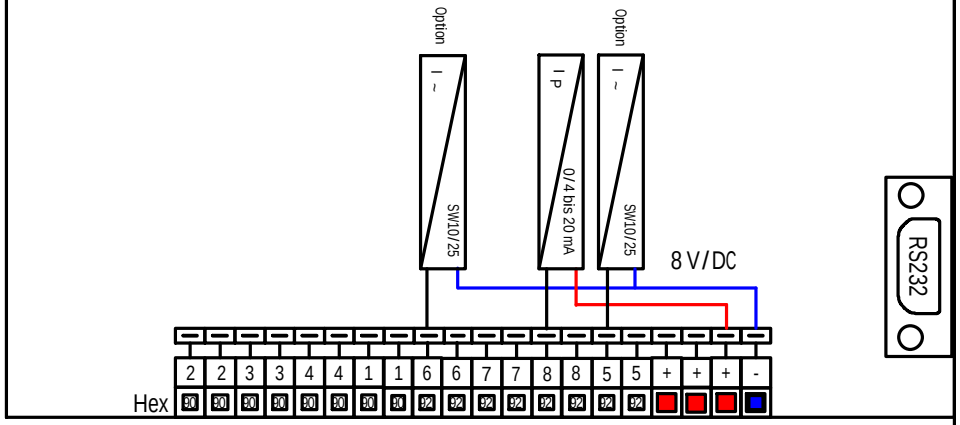

Eingänge DI 0 - 23
Belegung nach Kundenspezifikation

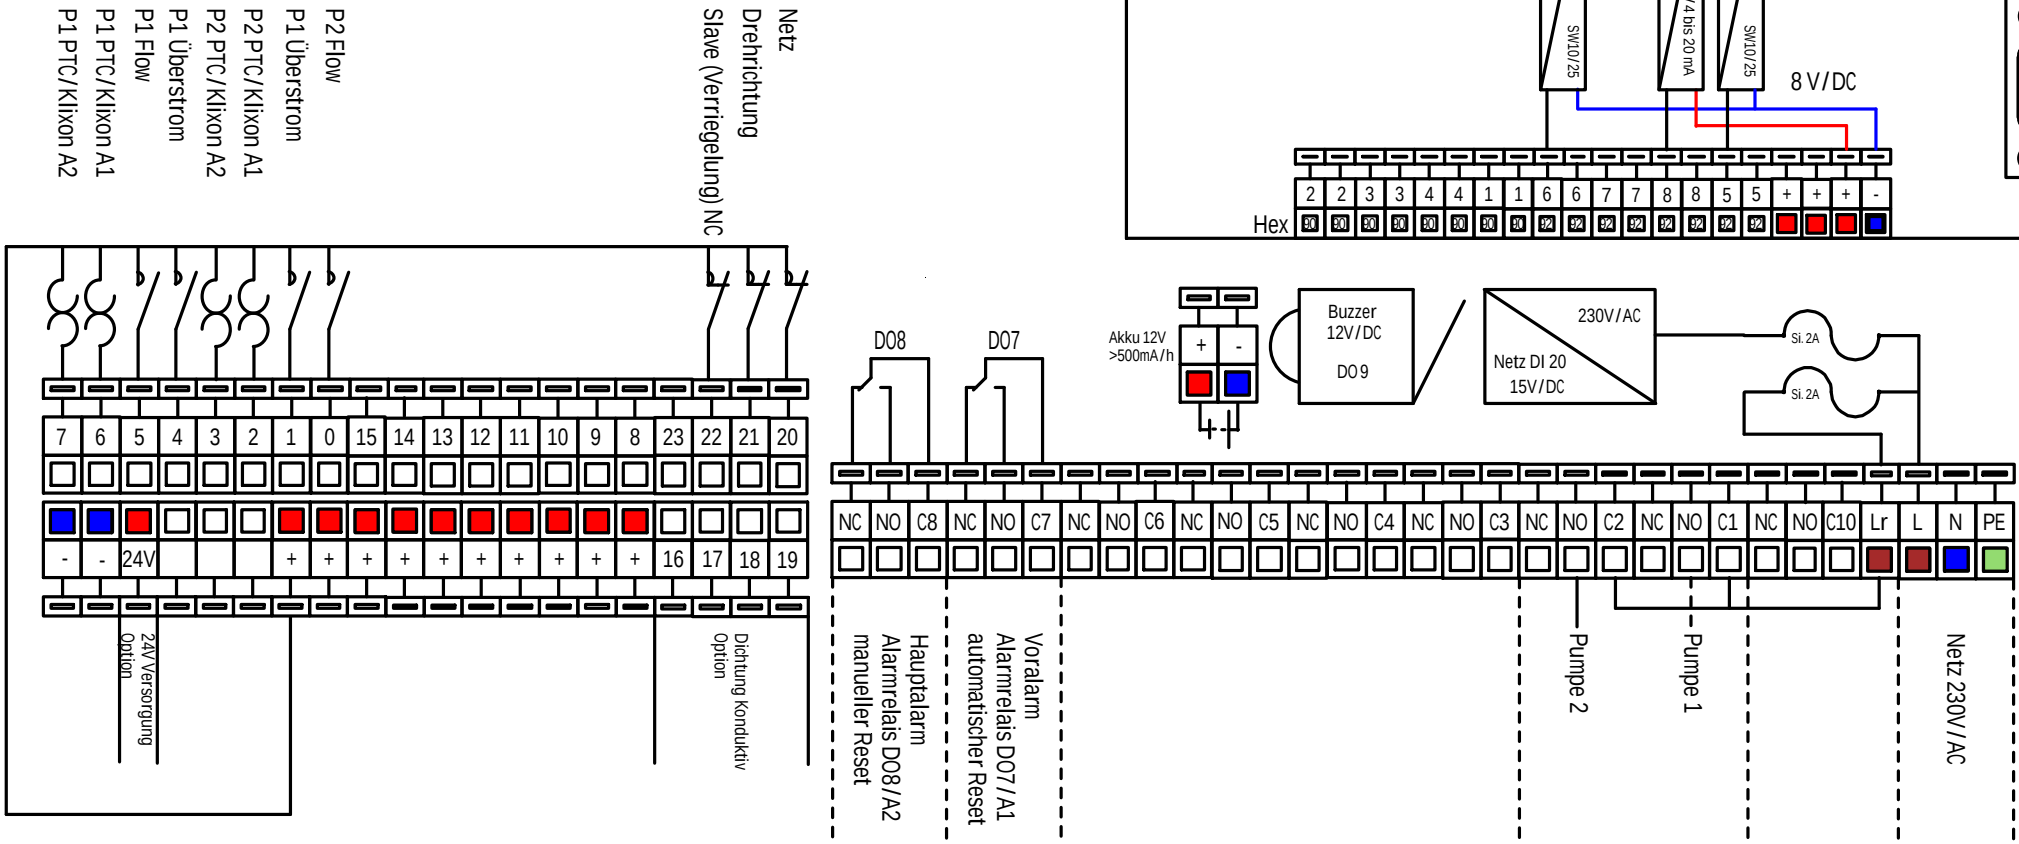

Digitale Ausgänge:	Digitale Eingänge:
DO 1 - 8	DI 0 - 23

Analogauswerter: Type AK0SW_DS00E 4-20mA Analogeingänge:	OFFSETWERTE: 0%	100%
A5 = Option Strommessung Pumpe 1	0	255
A6 = Option Strommessung Pumpe 2	0	255
A7 = frei	0	255
A8 = Externer Drucksensor 0/4-20mA	42	220

DELAY (Verzögerungszeit):	
Pumpe	2 s
N0	20 s
Strom	5 s
Flow	20 s

Druckeinstellung (BAR):		
Drucksensorwert		10 BAR
	EIN	AUS
D-	0,0	0,0
D1	4,5	5,0
D2	5,5	6,0
D+	9,8	10,0

FOLLOW UP (Nachlaufzeit):	
Pumpe	5 s
Autostart	★ 12 h

★bei 0h keine Überwachung

Datenfernübertragung:	
PC-Modem	
Station-M.	
Handy 1	
Handy 2	
Handy 3	
Handy 4	

AMPERE (Voreinstellung)			
	ILast	ILast<	ILast>
Pumpe 1			
Pumpe 2			

Netz 400V/N/PE/Vorsicherung siehe Motorschutzschalteraufdruck

Wir empfehlen den Einbau von FI-Schaltern

Klemmenplan SDCS230V2X

040602

Programm:
.....bin (Druckanlage 2 Pumpen)

®wüst